

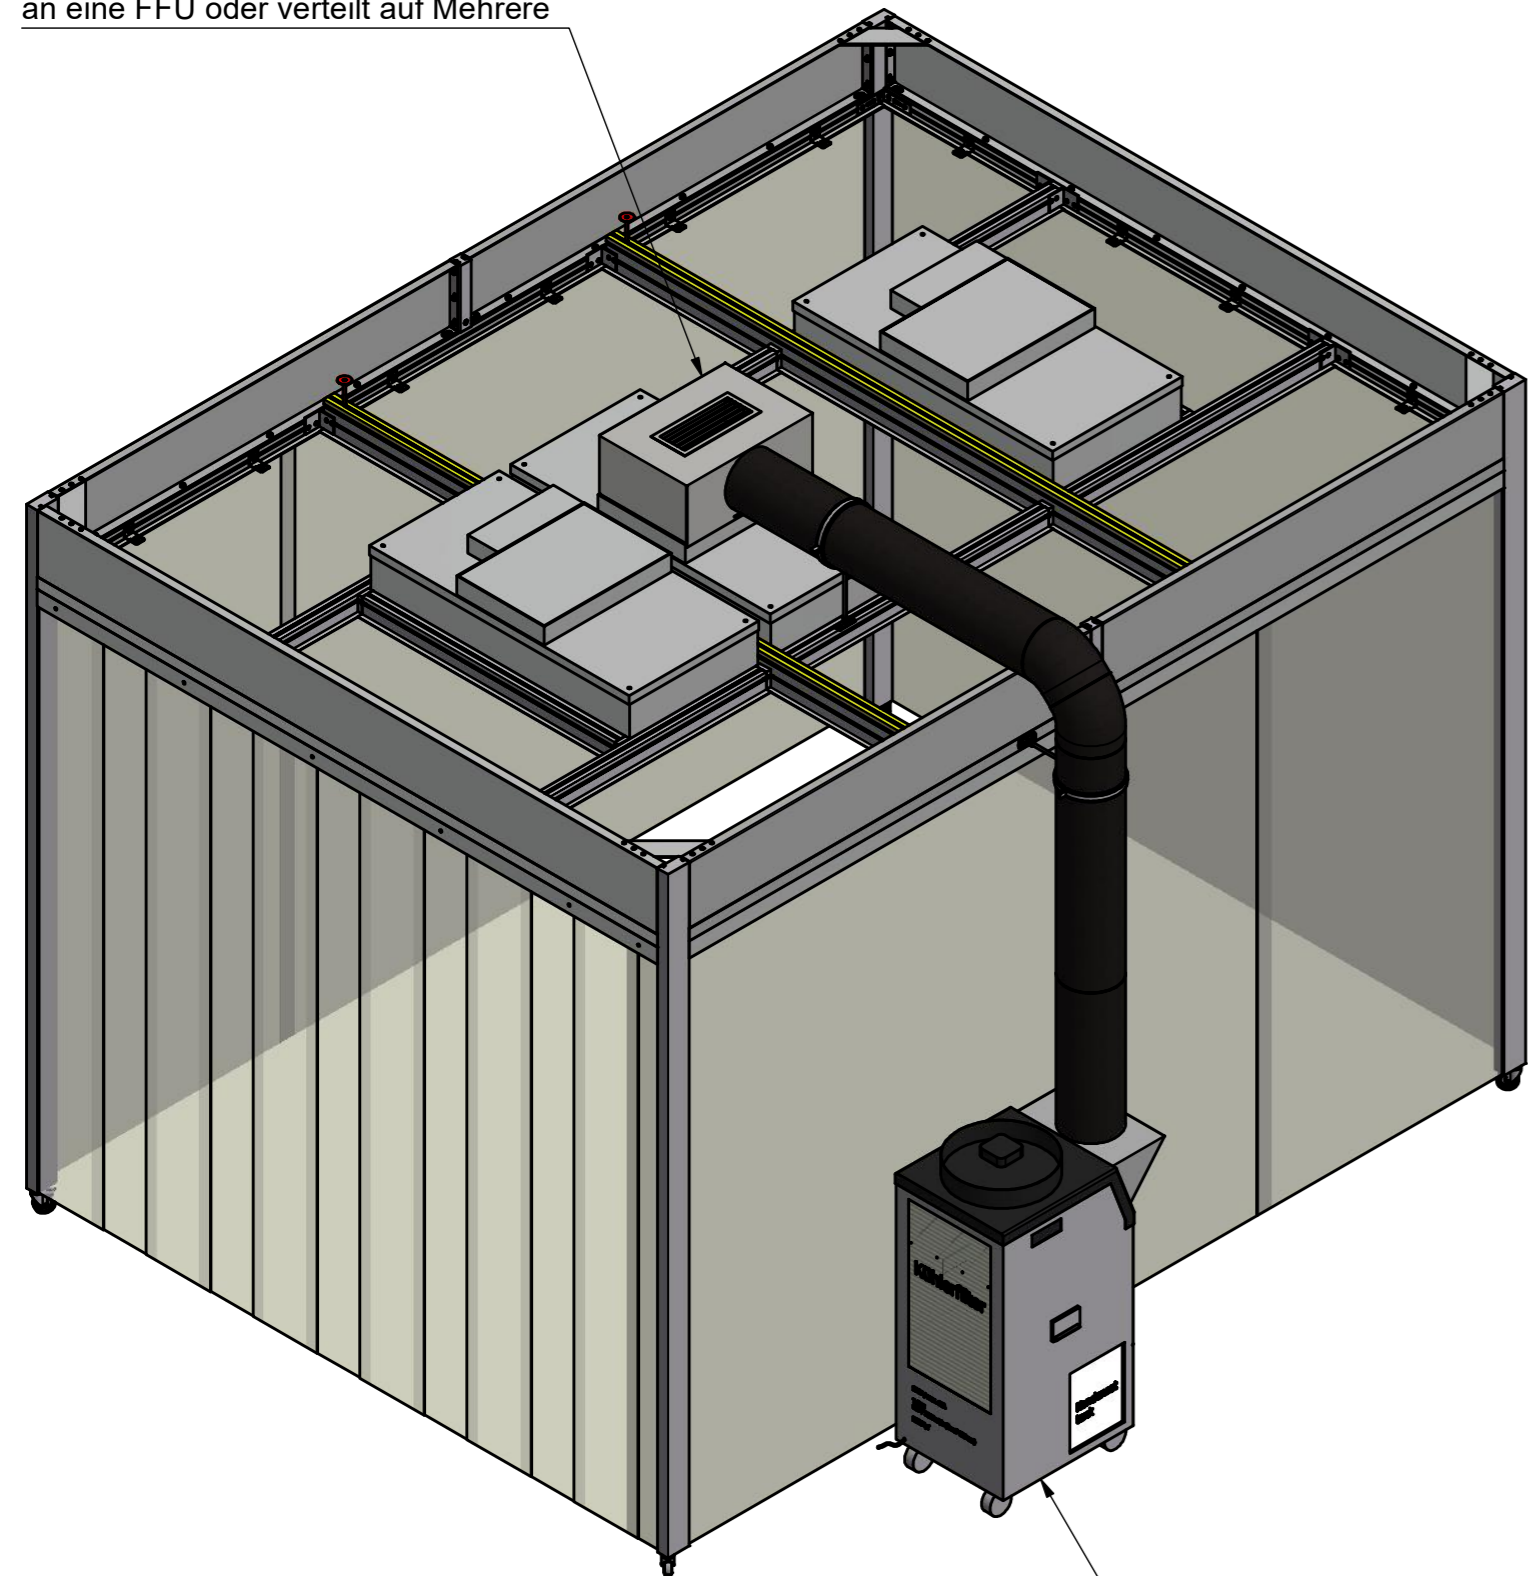
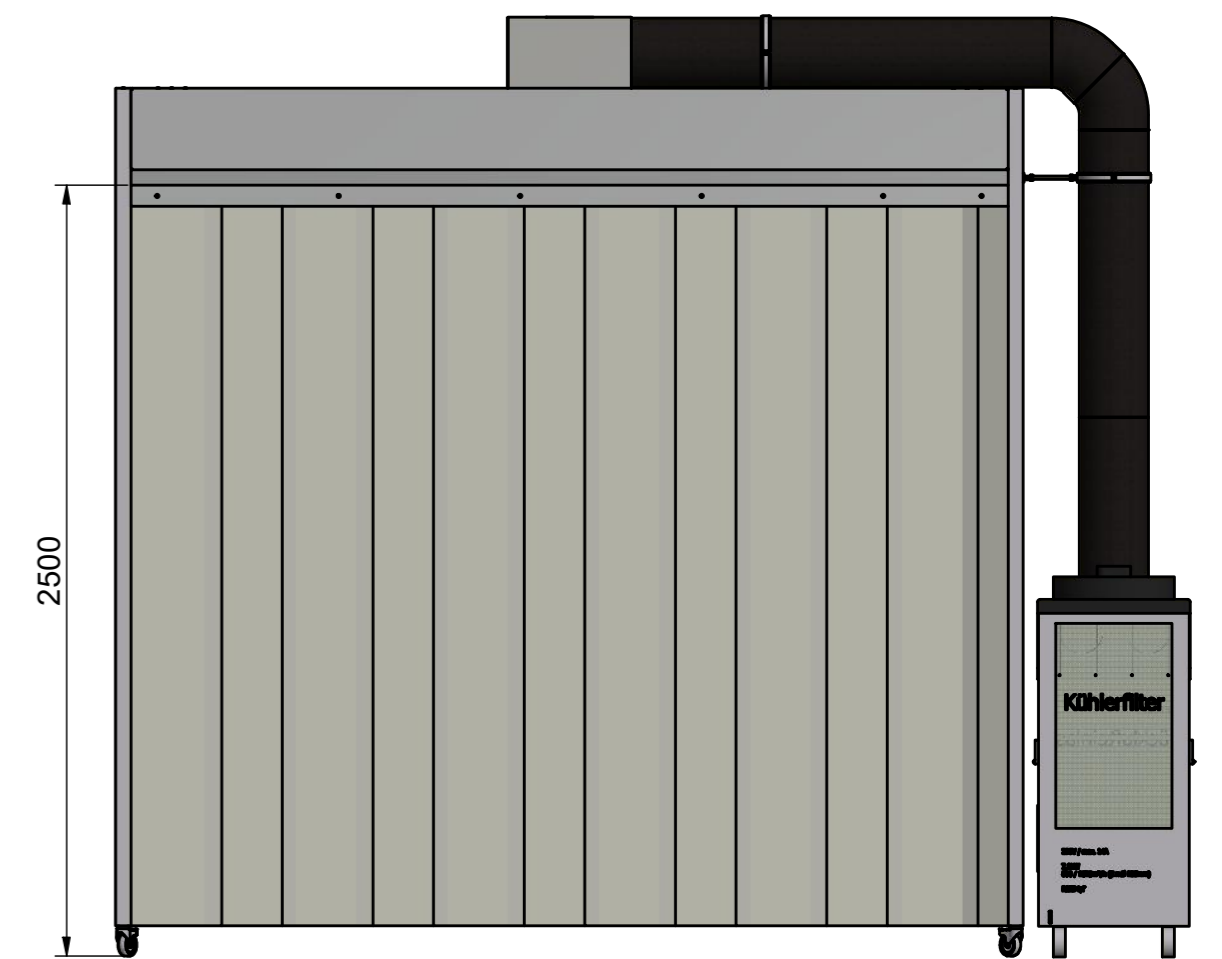


Anschluss der gekühlten Luft
an eine FFU oder verteilt auf Mehrere

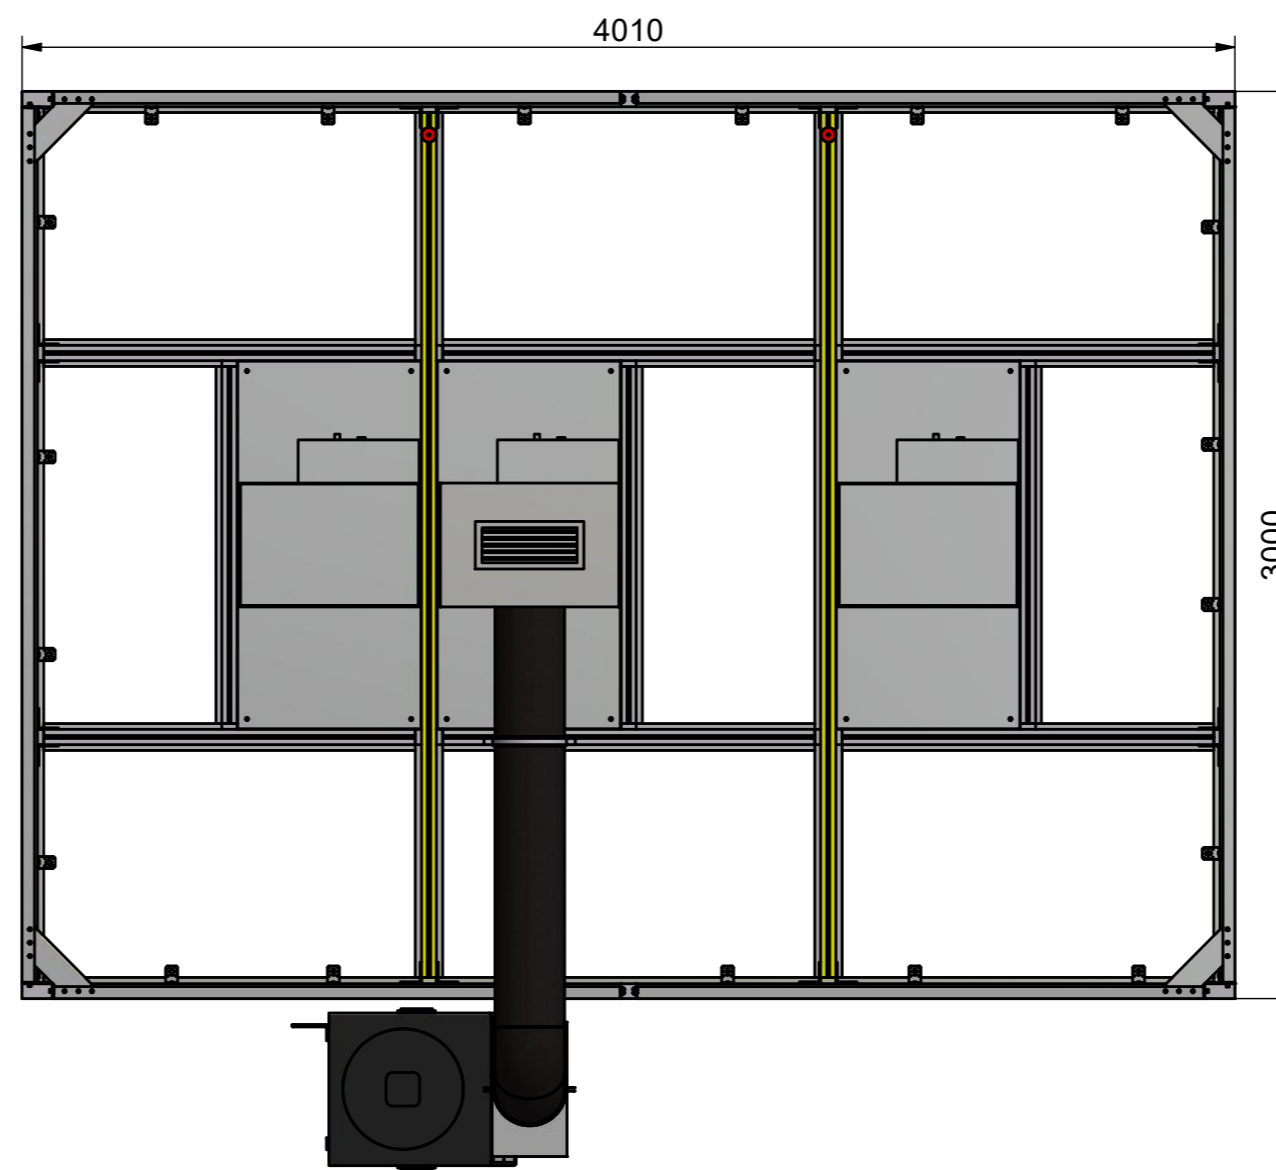

Ausführung auf Rollen
oder auf Füßen

Klimakompaktgerät

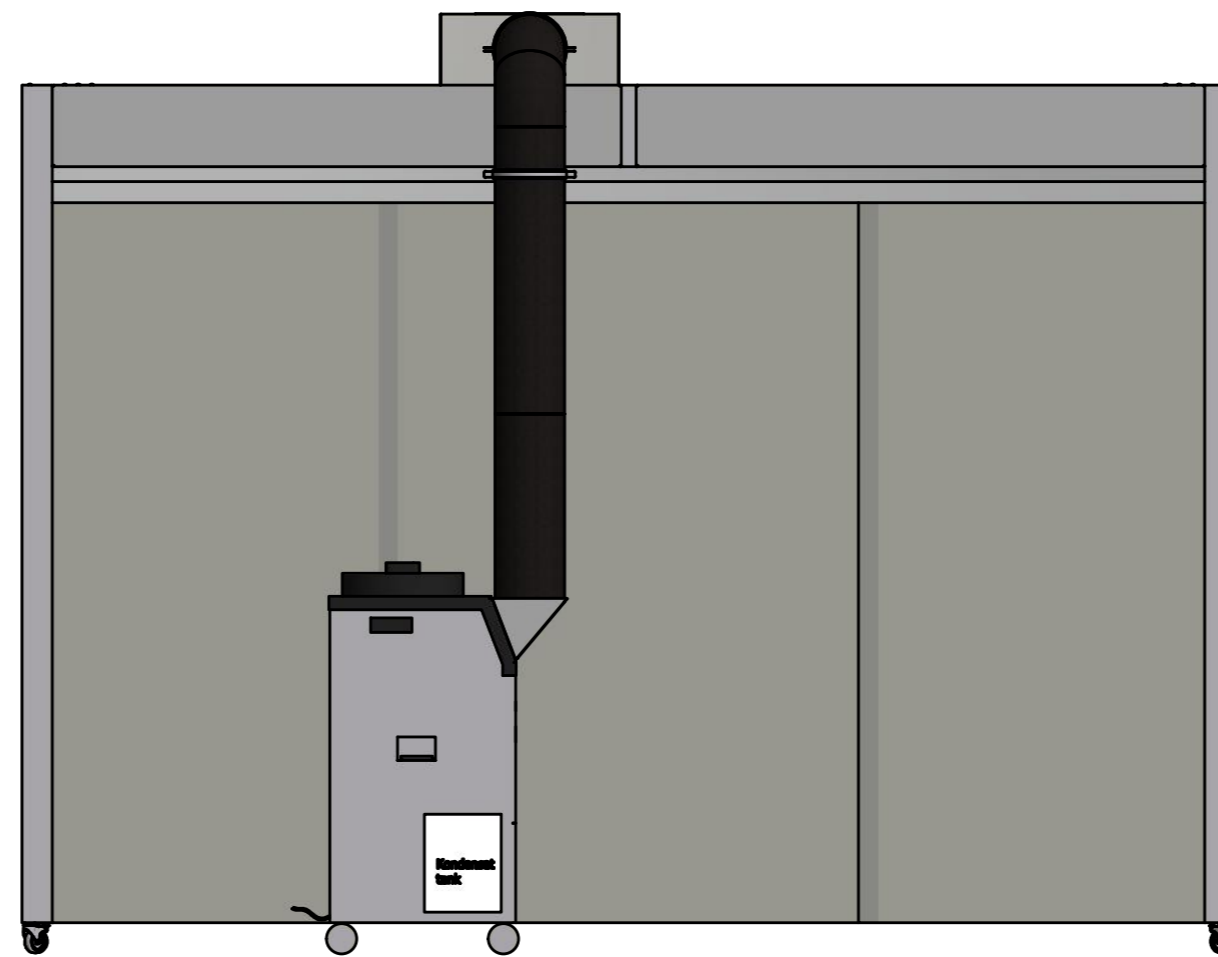

Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintrag vorbehalten. (DIN 34)		Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK Kanten gebrochen 0,3 x 45°		Maßstab: 1 : 25	Gewicht in kg: -						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Datum</th> <th>Name</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Erstellt 21.10.2022</td> <td>WeR</td> </tr> <tr> <td>Gepr:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Norm</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Datum	Name	Erstellt 21.10.2022	WeR	Gepr:		Norm	
Datum	Name										
Erstellt 21.10.2022	WeR										
Gepr:											
Norm											
				Standardzelt mit Klimagerät							
						Index					
Zust.		Änderungen		Datum							
				Name							
				Datei: Standardzelt mit Klimagerät							
				Projektnr.:							
				Blatt: 1 von 1							
				A2							

